


Kabinetové zmäkčovacie filtre aquina

Odporúčaná inštalčná schéma

kabinetové zmäkčovacie filtre aquina SMK, WMK, WK Standard, WK Integ

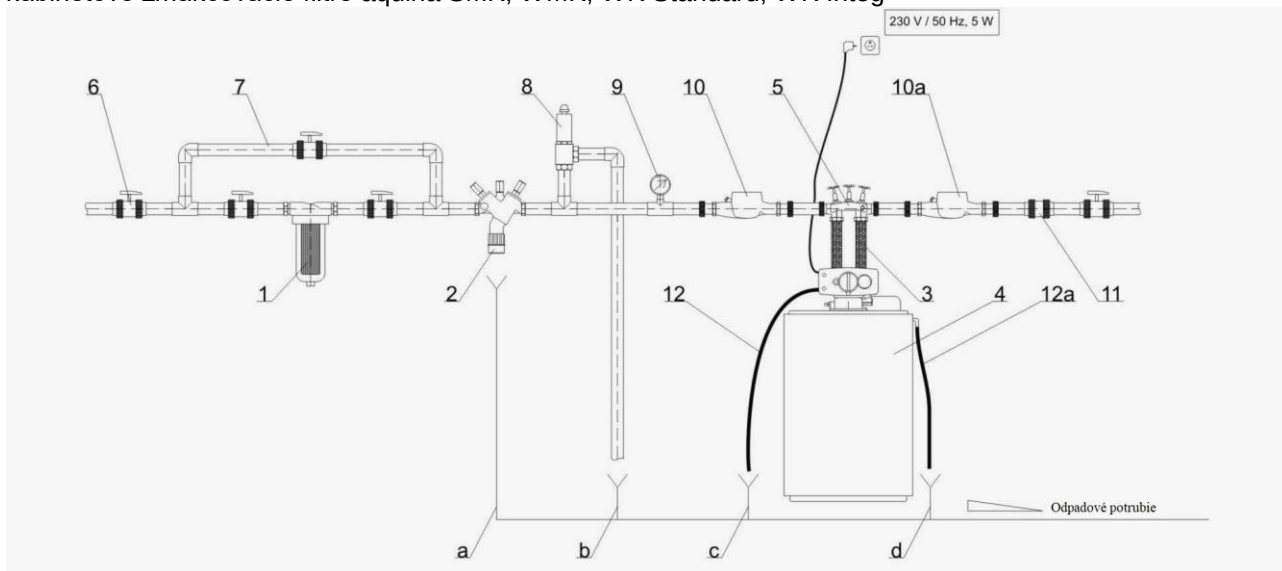

Popis ku schéme:

poz. popis
 1 filter mech. nečistôt
 2 systémový oddeľovač (spätná klapka)
 3 nerez napojovacie hadice
 4 zmäkčovací filter
 5 montážny blok s obtokom
 6 guľový uzatvárací ventil
 7 obtok
 8 poistný ventil
 9 manometer
 10 vodoměr s odpočtom
 10a vodoměr s odpočtom

poz. popis
 11 spätná klapka
 12 PVC odpadová hadica
 12a PVC odpadová hadica
 a odpad
 b odpad
 c odpad
 d odpad

poz. popis
 1,2,3,4,5
 6,7,11,12,12a
 8,9,10,10a
 poz.
 2
 8
 9
 10
 10a

rozsah realizácie
 štandardná dodávka TONA Martin, s.r.o.
 v rámci dodávky potrubného prepojenia
 možné po dohode dojednať

vysvetlivky

podľa DIN EN 1717 je možné zameniť spätnú klapku
 pri p max 8 bar nie je potrebné
 voliteľné
 ak je požiadavka celkového odpočtu spotrebovanej vody
 ak je požiadavka odpočtu odobratej vody

Rozmerová schéma

kabinetové zmäkčovacie filtre aquina

údaje v „mm“

rozmer	pôdorys (A x B)	C
typ kabinetu		
SMK	200 x 450	530
WMK	220 x 530	650
Wk Standard kap. 60 - 80	220 x 530	1110
Wk Standard kap. 100 - 120	330 x 560	1110
Wk Integ	330 x 560	1110

